


# BLS-Steckmuffenrohre-Rohre Wanddickenklasse K9 für Trinkwasserleitungen mit Faserzementmörtel-Umhüllung (FZM)

Buderus FZM mit TYTON-Steckmuffen-Verbindung BLS

Innenbeschichtung: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

Aussenbeschichtung: Zinküberzug mit Faserzementmörtel-Umhüllung (FZM)

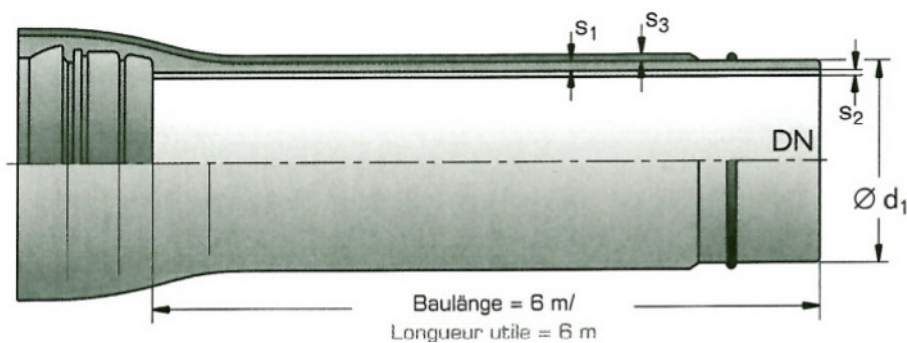

DN	$\varnothing d_1$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	PFA*	Masse/Poids	NPK/CAN
mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg/m	
80	98	6	4	5	85	18,6	212.838
100	118	6	4	5	85	22,9	212.839
125	144	6	4	5	85	28	212.841
150	170	6	4	5	79	33,2	212.842
200	222	6,3	4	5	62	45,3	212.843
250	274	6,8	4	5	54	59,4	212.844
300	326	7,2	4	5	49	74,9	212.845
400	429	8,1	5	5	42	111,9	212.847
500	532	9	5	5	38	151,4	-
600	635	9,9	5	5	36	193	-
700	738	10,8	6	5	34	247,3	-
800	842	11,7	6	5	32	302,3	-
900	945	12,6	6	5	31	364	-
1000	1048	13,5	6	5	30	430,2	-

\*PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck



Gemeinde  
Bolligen

Bauverwaltung

Hühnerbühlstrasse 3  
3065 Bolligen  
bauverwaltung@bolligen.ch

Wasserversorgung  
Rohre

Norm Blatt

7.2

Masstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
	9. Juli 2014		7.2.dwg	af